SIEMENS

Datenblatt 5TT3415



Spannungsrelais AC 230/400V 0,85 2 Wechslerkontakte Ansprechverzögerung 0,5 S Rückseitigchaltverzögerung 60 S Test-Taste

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Spannungsrelais
Allgemeine technische Daten	
einstellbare Anzugsverzögerungszeit Anfangswert	0,5 s
messbare Spannung bei AC Anfangswert	195,5 V
Spannung	
Spannungsart der Betriebsspannung zur Betätigung	AC
Spannungsart zur Überwachung	AC
einstellbarer Spannungsbereich Endwert	195,5 V
messbare Spannung bei AC Endwert	264,5 V
Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
● bei AC bei 50 Hz Bemessungswert minimal	195,5 V
● bei AC bei 50 Hz Bemessungswert maximal	264,5 V
● bei AC bei 60 Hz Bemessungswert minimal	195,5 V
● bei AC bei 60 Hz Bemessungswert maximal	264,5 V
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	2
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Einstellbare Parameter	
einstellbare Anzugsverzögerungszeit Endwert	0,5 s
einstellbare Rückfallverzögerungszeit	
● Anfangswert	60 s
● Endwert	60 s
Produktfunktion	
Produktfunktion	
● Spannungsfenstererkennung 1 Phase	Nein
● Spannungsfenstererkennung 3 Phasen	Nein
● Spannungsfenstererkennung DC	Nein
● Überspannungserkennung 1 Phase	Nein
● Überspannungserkennung 3 Phasen	Nein
● Überspannungserkennung DC	Nein
● Unterspannungserkennung 1 Phase	Ja
● Unterspannungserkennung 3 Phasen	Ja
● Unterspannungserkennung DC	Nein
Anschlüsse	
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis	Nein

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
● Stecksockel	Nein

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
Bestätigungen		Sonstige
		Bestätigungen

Umwelt

Umweltbestätigung

Weitere Informationen

Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.
Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

Informationen zur Verpackung
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3415

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3415

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3415

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

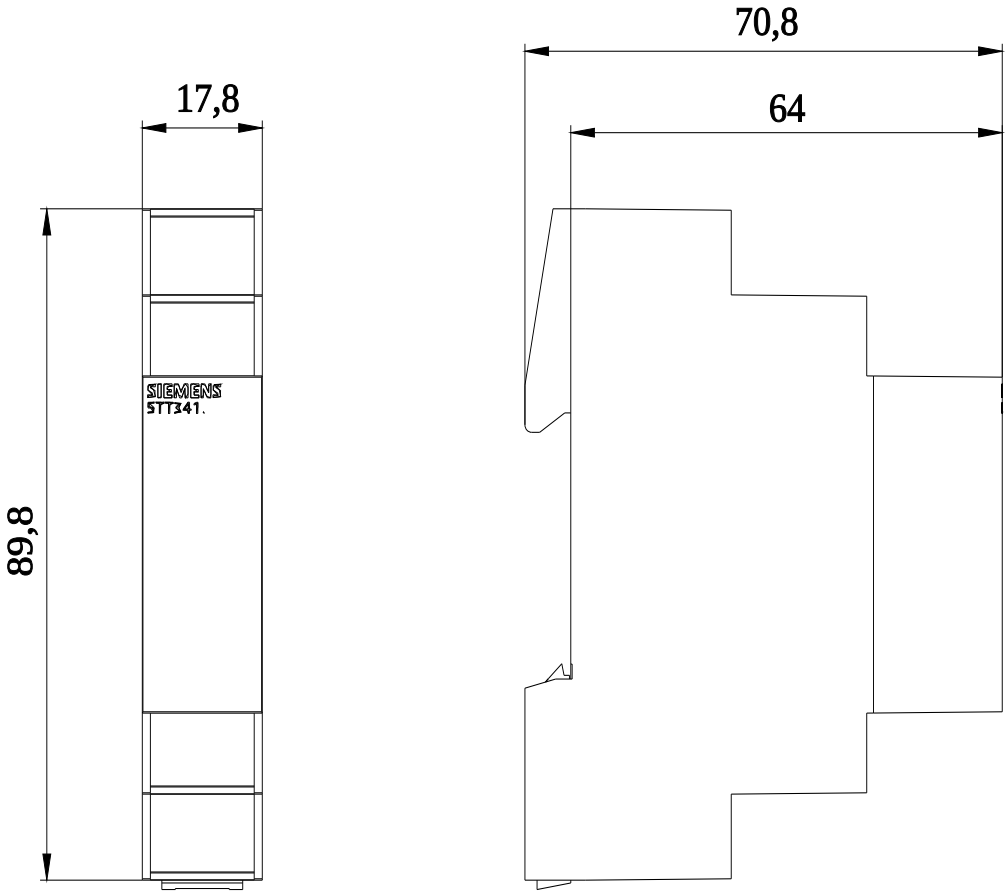

letzte Änderung: 18.11.2021

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens