SIEMENS

Einspeiseklemme (Aluminium)
Aluminum Terminal
Bornes de répartition(Alumunium)
Terminal para cobre y aluminio
Morsetto serracavo multiplo in alluminio
Mateklemme, Al


3VL97004TG00
3VL97004TG30
3VL97004TG40
for SENTRON
VL1250


SENTRON® VL

Montageanleitung / Assembly Instructions **Bestell-Nr. / Order No.: 3ZX10120VL702TA1**


	⚠ GEFAHR:	**⚠ DANGER**	**⚠ DANGER !**	
	Gefährliche Spannung. **Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Verletzung.** **Anlage vor Beginn von Arbeiten daran unbedingt freischalten**	**Hazardous voltage.** **Will cause death or serious injury.** **Disconnect power before working on equipment.**	**Tension dangereuse.** **Danger de mort ou risque de blessures graves.** **Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil**	
	⚠ PELIGRO:	**⚠ PERICOLO:**	**⚠ PERIGO !**	
	Tensión peligrosa. **Puede causar la muerte o lesiones graves.** **Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo**	**Tensione pericolosa** **Può provocare morte o lesioni gravi.** **Scollegare l'alimentazione prima di eseguire eventuali interventi all'equipaggiamento**	**Tensão perigosa.** **Perigo de morte ou ferimentos graves.** **Desligue a corrente antes de trabalhar no equipamento.**	

Nur verwenden mit zertifizierten 3VL-Komponenten von Siemens.
Use only with Siemens certified 3VL Components.
Utiliser uniquement avec des composants 3VL certifiés de Siemens
Utilizar sólo con componentes 3VL de Siemens certificados.
Da usare solo con componenti 3VL certificati da Siemens
Utilize apenas com componentes 3VL certificados da Siemens

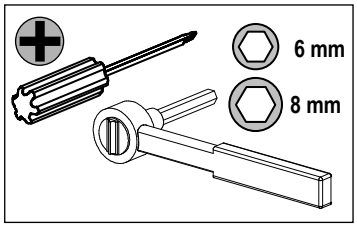


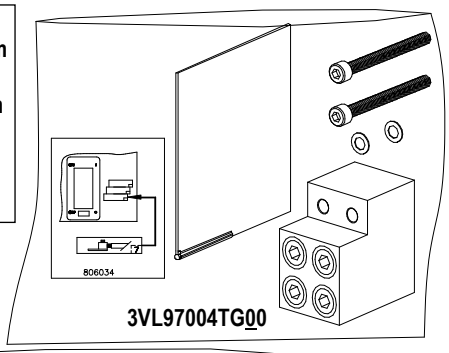

3VL97004TG00

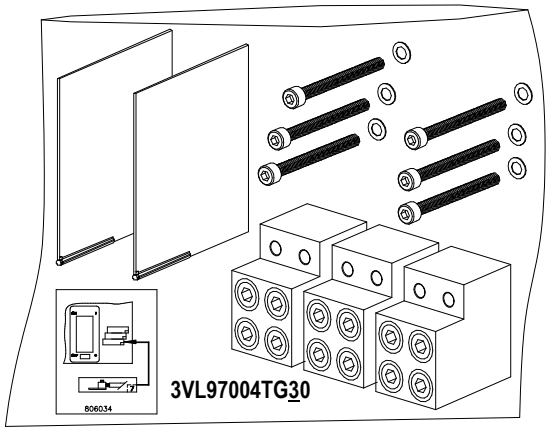


3VL97004TG30

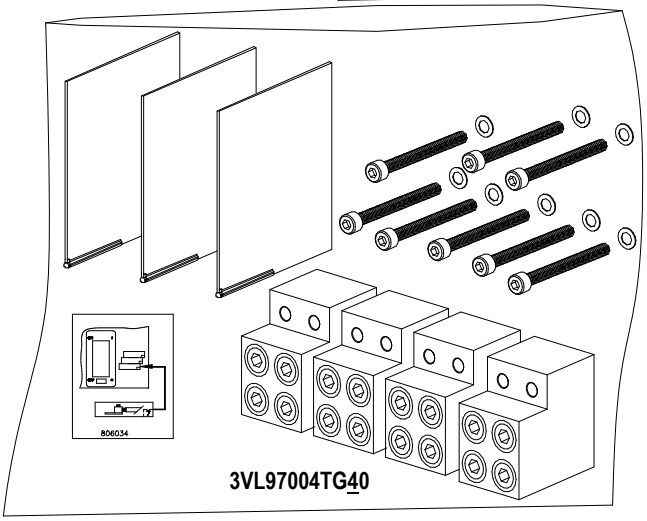


3VL97004TG40

1

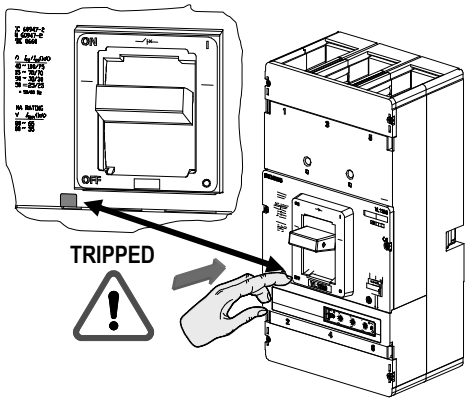


805877A03


2

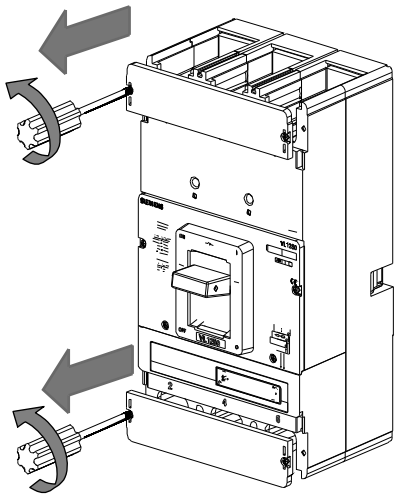


3

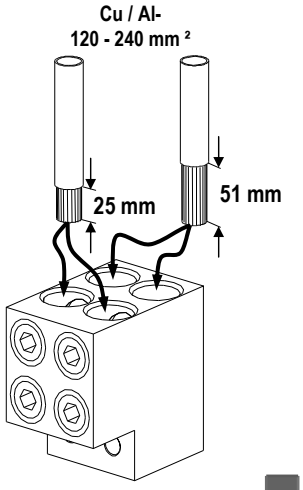


4

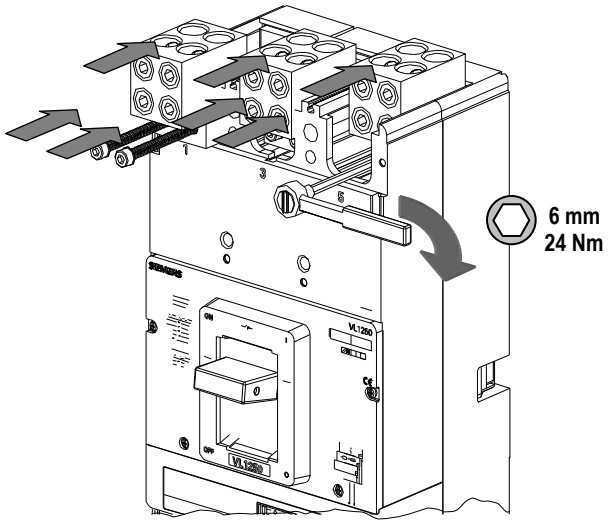


5

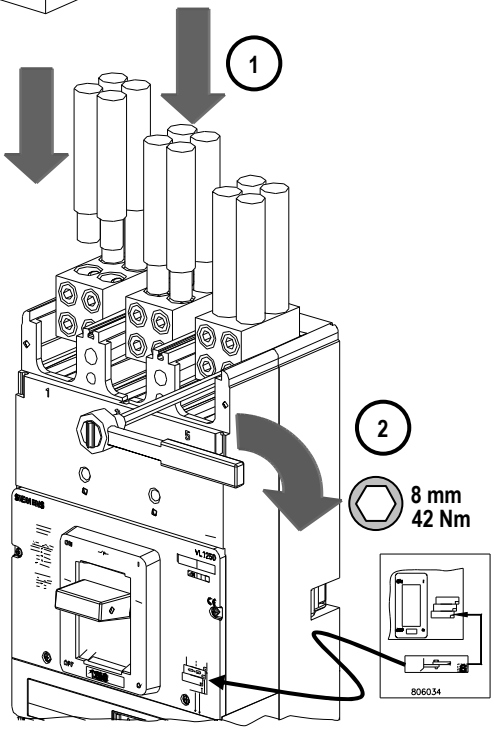

6

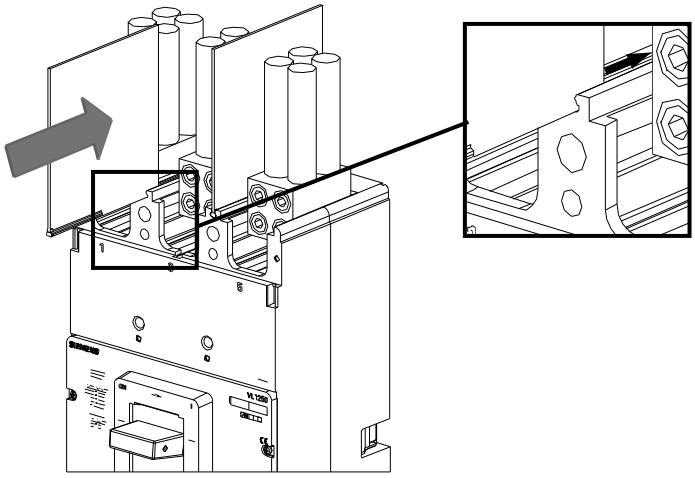

7

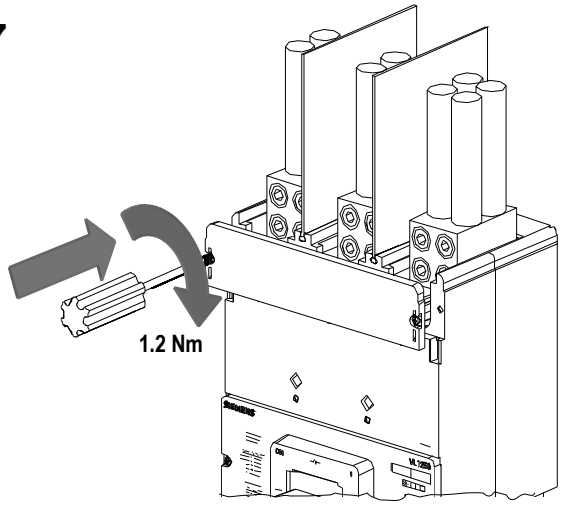

Technical Support:	E-mail: nst.technical-assistance@siemens.de	Internet: www.siemens.de/lowvoltage/technical-assistance

© Siemens Energy & Automation Inc. 2004

Bestell-Nr./Order No.: 3ZX10120VL702TA1